

PA 203 Merking av dører

1. Om prosjekteringsanvisninger

Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451.

Alle som utfører planleggings- og prosjekteringsoppgaver for Sykehuset Telemark skal gjøre seg kjent med gjeldende prosjekteringsanvisninger.

Avvik fra prosjekteringsanvisningene i et byggeprosjekt

De prosjekterende står fritt i å foreslå alternative utførelser. Alternative utførelser skal avklares med prosjektleder i samråd med de faglige ansvarlige ved sykehuset. Endelig utførelse skal dokumenteres skriftlig med godkjenning fra Eiendomssjef.

Slik godkjenning endrer ikke det ansvar den prosjekterende har for egne arbeider i følge NS 8401 / NS 8402 og Sykehuset Telemark supplerende kontraktbestemmelser.

2. Formål

Formålet med denne PA-en er å få en enhetlig merking av dører ved Sykehuset Telemark.

3. Begrensninger

Denne prosjekteringsanvisning gjelder kun ved ny bygg og større ombygginger i eksisterende bygningsmasse. Eiendomssjef kan beslutte om hele eller deler av anvisningen skal komme til anvendelse i mindre omfattende endringer.

4. Merking av dører


All merking skal skje på hoveddør. Ved to fløyet dører skal merking skje på den døren det er naturlig å åpne.

Merking skal skje i på dørblad som vender mot korridor, dersom ikke det er vektige grunner til annet.

Størrelse og font på romnummer og rom navn skal være 50 mm Helvetica Medium accp.

Font på tilleggsinformasjon skal være Calibri fet. Skriftstørrelse tilpasses informasjonen. Skiltet skal være i Vista System familien.

Plassering av de ulike skiltene/informasjonen er vist i figuren under.

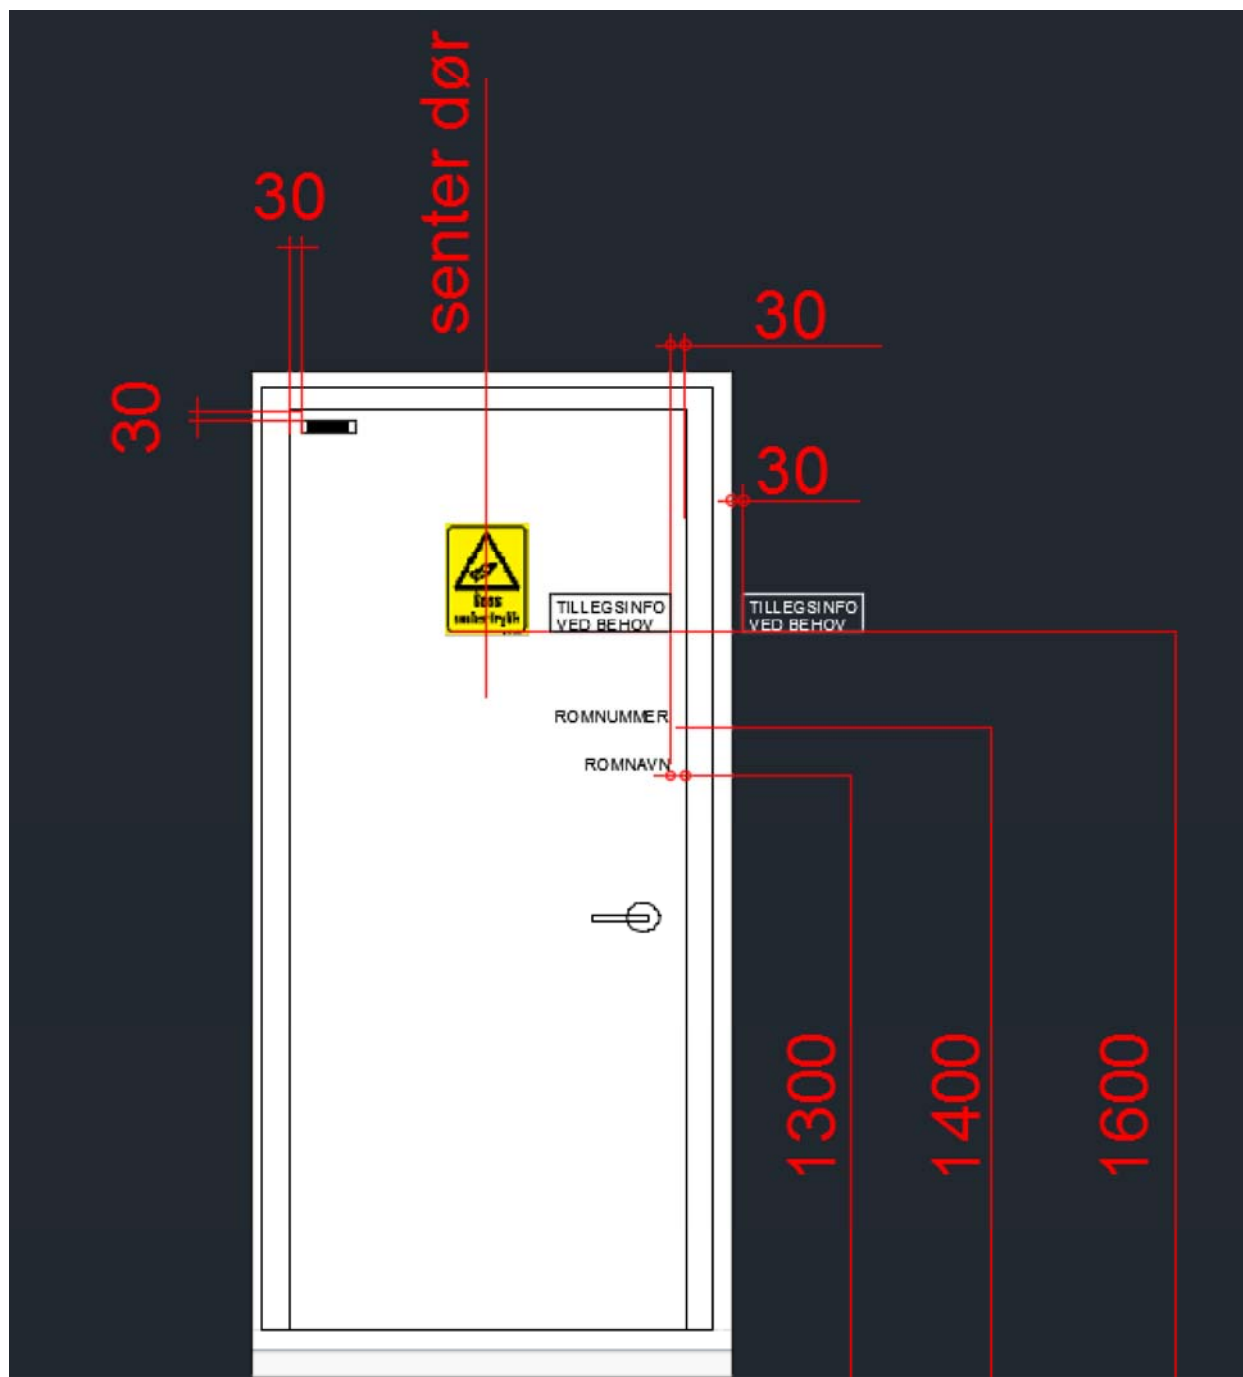

Informasjon til driftspersonell plasseres oppe på hengslesiden av dørbladet. Høyden på teksten skal maksimalt være på 5 mm.

Fareskilt plasseres i senter på dørbladet. Dersom det er behov for midlertidig fareskilt, f.eks smitte plasseres det i en ramme i Vista System familien.

Alle skilt skal monteres med dobbeltsidig tape. Skruer er ikke tillatt å benytte.

Relaterte dokumenter

- PA 006 Prosjekteringsanvisning Rominformasjon
- PA 202 Romnummerering

Dokumentinformasjon

ID:	13134	Versjon:	3.2
Type:	Retningslinje	Modul:	Støttefunksjoner
Forfatter:	Einar Ramsli	Godkjent av:	Einar Ramsli (02.06.2022)
Revideres før:	22.03.2024		
Ansvarlig enhet:	🏢 Sykehuset Telemark HF / Sykehuset Telemark / Utviklingsavdelingen / Eiendomsutvikling		
Adresse:	https://kvalsys.sykehuspartner.no/#/documents/13134		